

Contrôle de la radioactivité de l'air


Balise de Montélimar (Drôme)

Mai
2019

ALPHA BÊTA IODE **LIMITE DE DÉTECTION**
alpha, bêta, iodé

• ÉVÉNEMENTS

RADON

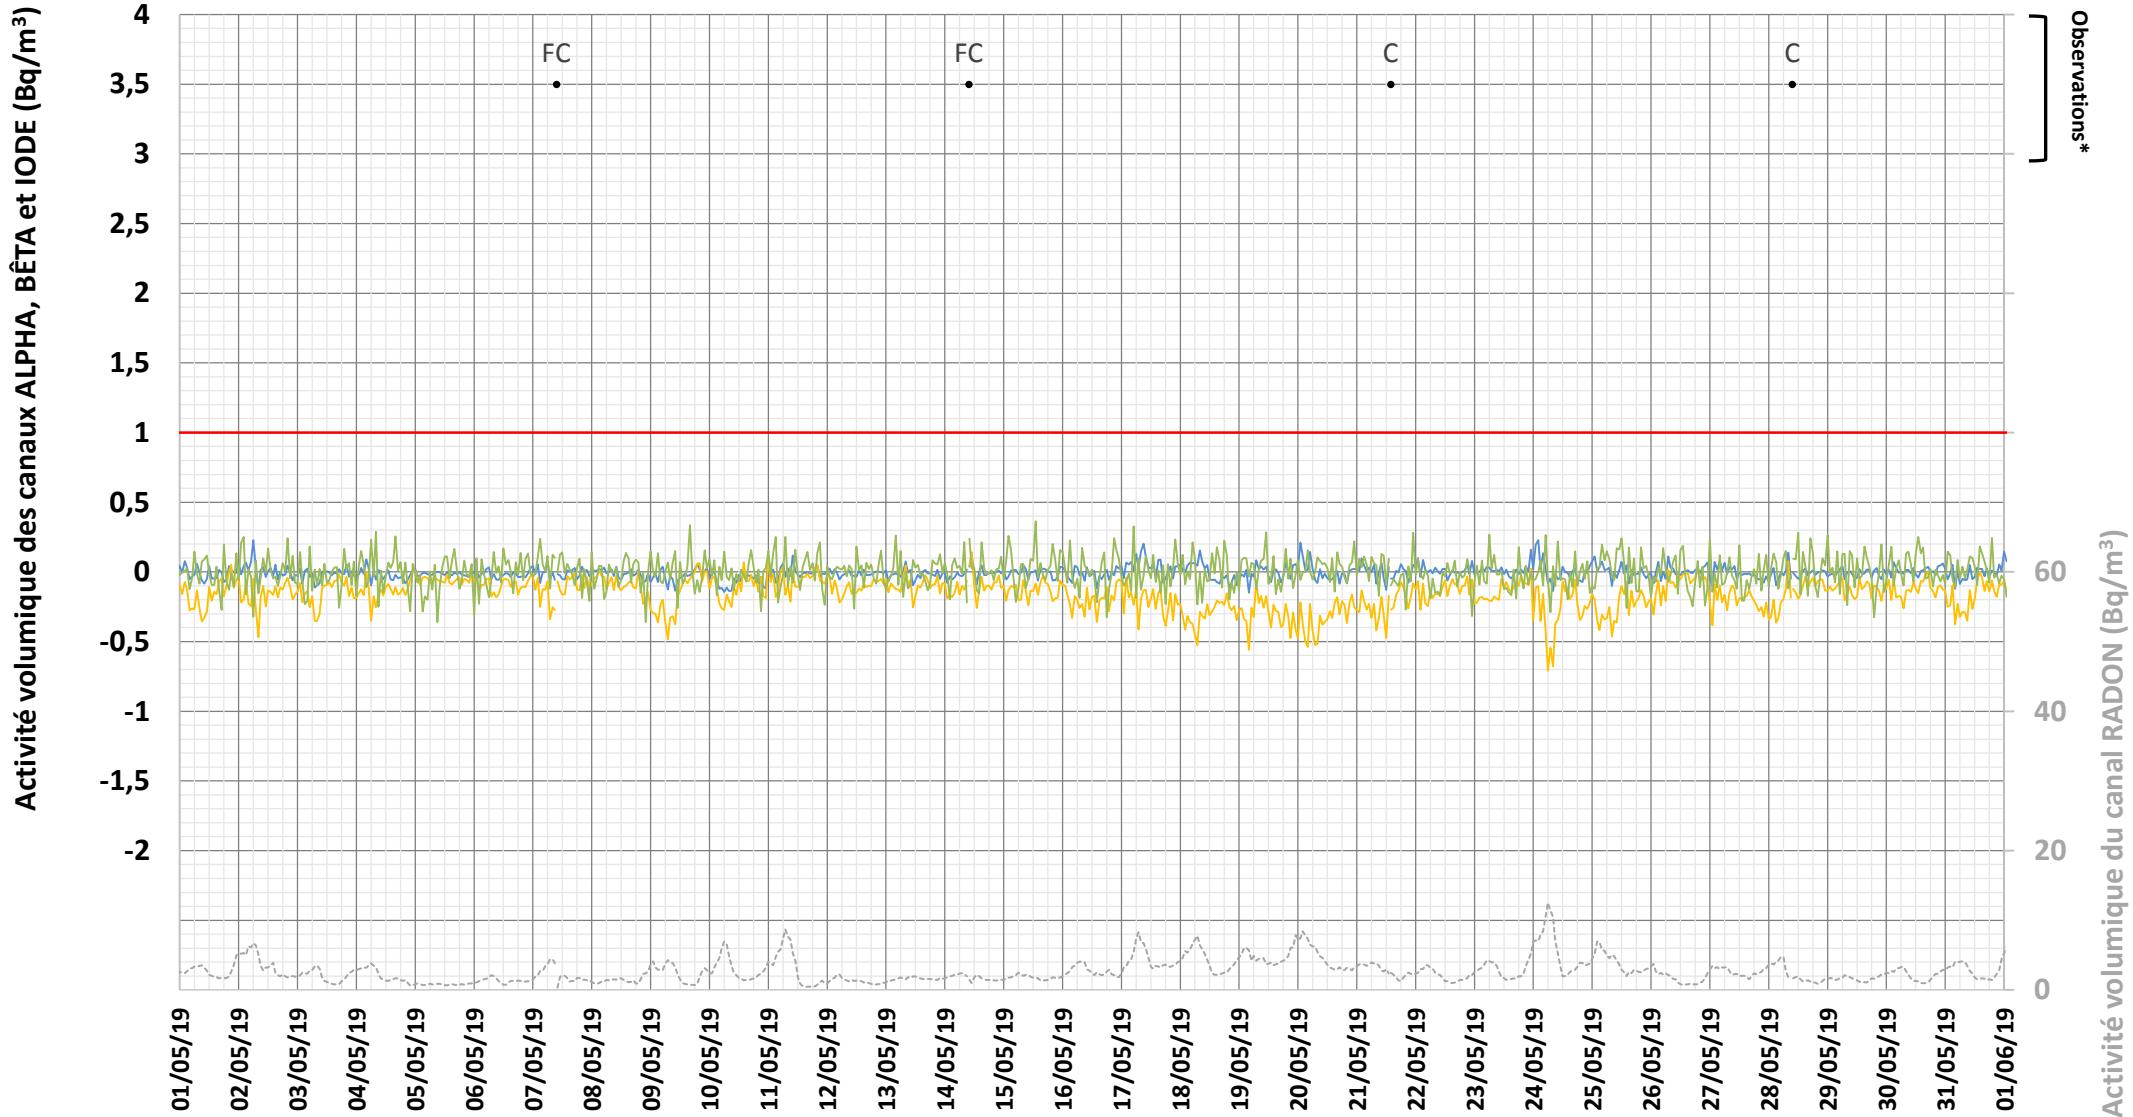

* : F/C = prélèvement de Filtre/Cartouche - Autres codes : cf. <http://balises.criirad.org/aide.htm>