


Document CRII-RAD - Mesures radiométriques effectuées sur le littoral de Camargue (février-mars 2000)

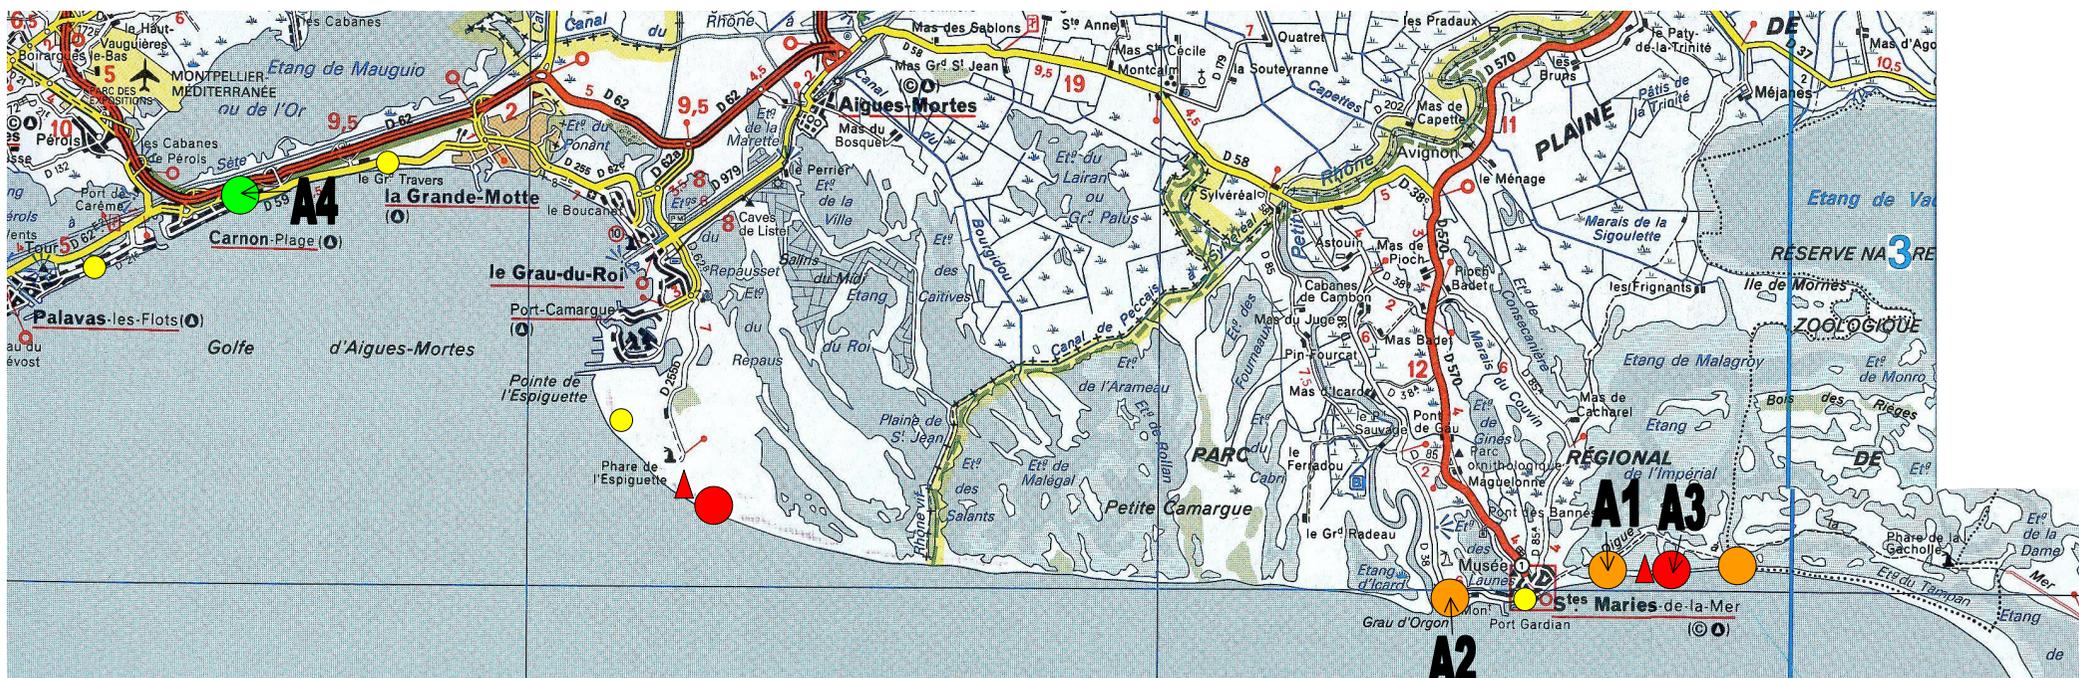

Légende

Zone de mesures approfondies⁽¹⁾ ○

Mesures ponctuelles ○

Point où un débit d'équivalent de dose (LB123) supérieur à 1 μSv/h a été mesuré au contact du sol ▲

Point de prélèvement d'échantillon de sable **A1**

Flux moyen de rayonnement γ (SPP2) au contact du sol

● < 50 c/s

● 50-100 c/s

● 100-300 c/s

● 300-600 c/s

Remarque : la localisation des mesures est approximative

(1) : 20 mesures minimum de flux de rayonnement γ (SPP2) au contact du sol

